


- UWAGA:
- Do prac przystąpić po mکنونiwelacji terenu.
 - W miejscach skrzyżowania z sieciami infr. podziemnej roboty wykonać ręcznie.
 - W miejscach skrzyżowania z istn. sieciami infr. podziemnej przed przystąpieniem do robót ustalić rzędne istniejącego przewodu.
 - W przypadku wystąpienia nienormatywnego zagłębienia rurę ocieplić pianką PUR.

PROFIL PODŁUŻNY – KANALIZACJA SANITARNA

SKALA 1:100/100

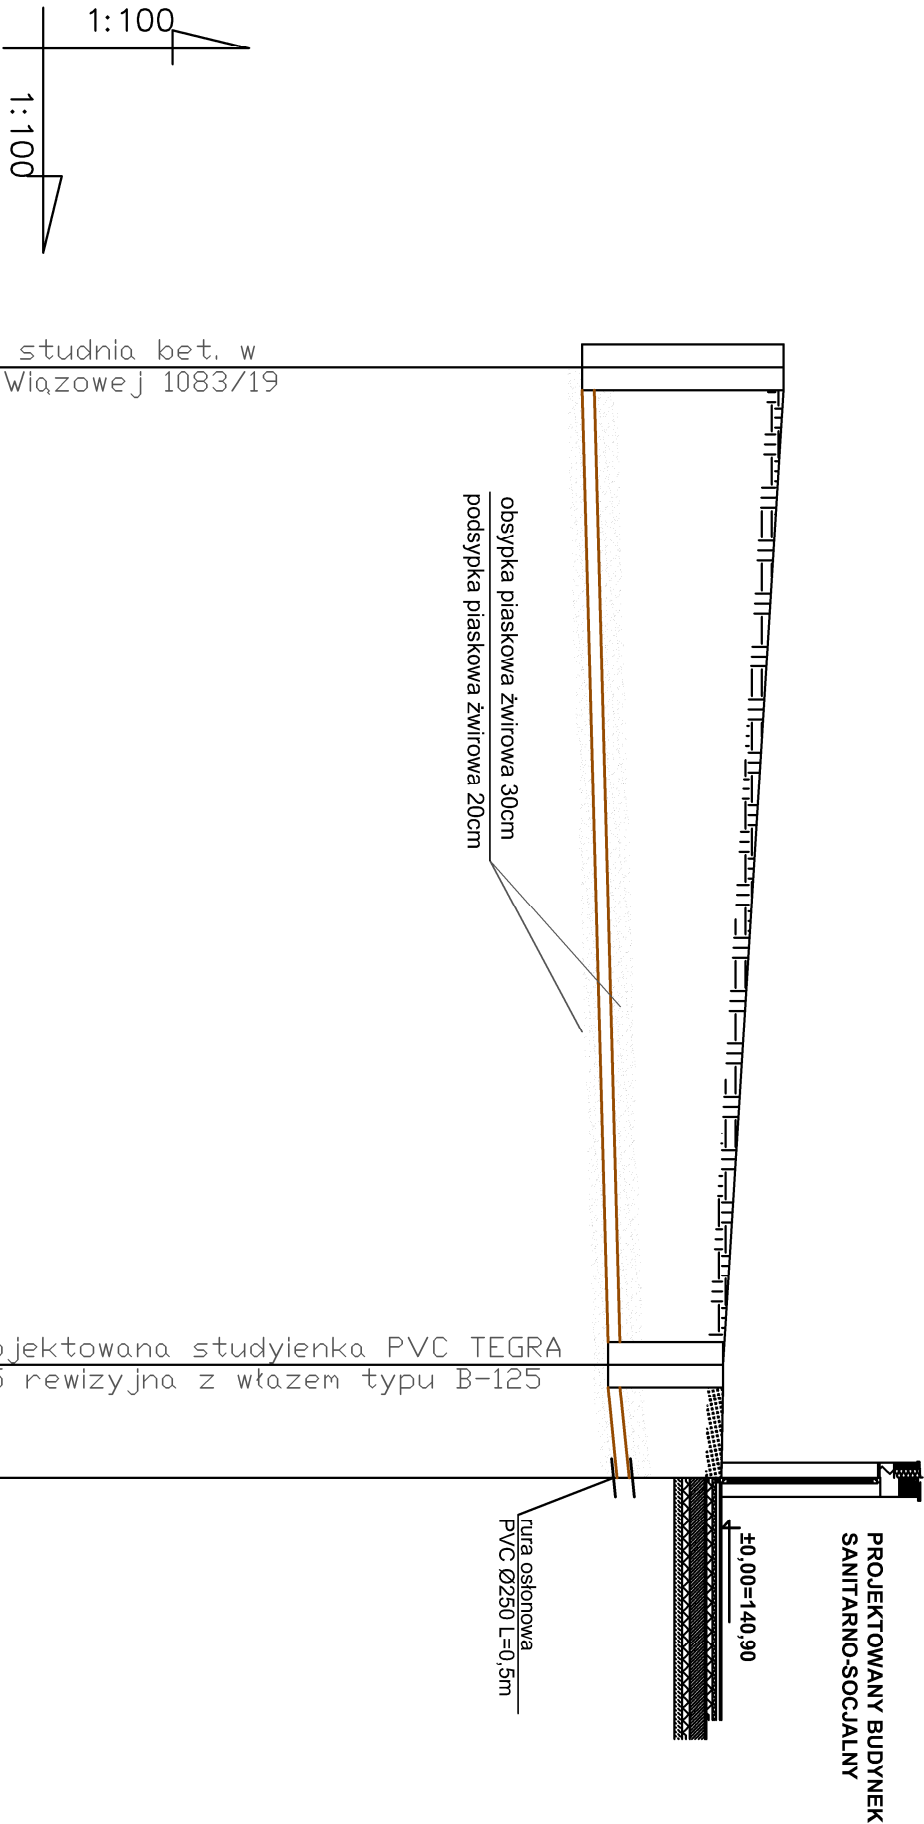

POZIOM ODNIESIENIA 130,00			
RZĘDNA TERENU	141,72		
RZĘDNA OSI PRZEWODU	139,06		
ZAGŁĘBIENIE	2,66		
SPADKI [%]	i=2,60		
ŚREDNICE		PVC-U 160x4,7 SDR 34	i=8,00%
ODLEGŁOŚĆ [m]	0,00	13,19	14,69
OZNACZENIA	KS1	KS2	KS3

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BRANŻA: IS

"SANIT-PRO" PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż. Adam Edmund Hahn
15-644 Białystok ul. Storczykowska 2/26
tel. 506 122 243
NIP: 5423147416 REGON: 200853297
e-mail: adam.e.hahn@gmail.com

TEMAT: PROJEKT BUDYNKU SANITARNO-SOCJALNEGO

LOKALIZACJA: SIEMIATYCZE UL. SPORTOWA, DZ. NR 398/1

INWESTOR: MIASTO SIEMIATYCZE

UL. PAŁACOWA 2, 17-300 SIEMIATYCZE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANT:

WSPÓŁPRACĄ

NAZWA RYSUNKU:

PROFIL PODŁUŻNY - KANALIZACJA SANITARNA

DATA: 05.10.2018r

SKALA: 1:100

NR RYS: 2